

Зарегистрирована

Отделом Государственного пожарного надзора

Порецкого района УТ ПН Главного управления

МЧС России по Чувашской Республике

« 8 » апреля 2016 г.

Регистрационный № 97-235-855-00013-2-18-11-32



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: Отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения «Порецкий центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики

Сокращенное наименование: Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии

Функциональное назначение: Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: 1022103030795

Идентификационный номер налогоплательщика: 2113001680

Место нахождения объекта защиты: Чувашская Республика, Порецкий район, с. Анастасово, ул. Анастасово -1, д.1 «А»

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица, которому принадлежит объект защиты: 429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Октябрьская, д. 6, porezon@porezk.cap.ru, тел./факс 8(83543)2-15-67,2-24-78

№ раздела	Наименование раздела
1.	2.
I.	ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ
II.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО УЩЕРБА ИМУЩЕСТВУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ ОТ ПОЖАРА Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен в связи с отсутствием арендных отношений и соответствием величины противопожарных разрывов между зданиями требованиям гл. 16 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ и Приложения 1 *СНиП 2.07.01-89*
III.	ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ О ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА ОБЪЕКТЕ ЗАЩИТЫ Характеристика объекта Объект защиты <u>Отделение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов БУ «Порецкий ЦСОН» Минтруда Чувашии</u> состоит из следующих зданий: 1. Одноэтажного кирпичного здания жилого корпуса (литера Б), класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, II степени огнестойкости, класса СО конструктивной пожарной опасности здания. Фундаменты – монолитные железобетонные блоки, стены – кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля – железная.
	<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов о пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:</u> Федеральный закон от 21.12.1994 г. №169-ФЗ «О пожарной безопасности». Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы». СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания». СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения». СНиП 31-04-2001 «Складские здания». СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение». СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение». СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности». СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации». НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией».	
--	--

I. <u>Обеспечение безопасности людей</u> 1.1. <u>Эвакуационные пути и выходы</u>	
Основание	Выполняемые мероприятия
1	2
п. 1 ст. 53 Федерального закона №123-ФЗ	Здание имеет объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, направленное на безопасную эвакуацию людей при пожаре.
п. 3, 11 ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ, п. 6.9, 6.12*, 6.13*СНиП 21-01-97*	Из здания предусмотрен 1 эвакуационный выход. Выход из помещения ведет через коридор и, непосредственно, наружу.
П. 4.2.5СП 1.13130.2009; п.6Л6СНиП 21-01-97*	Высота выхода из помещения, в свету, составляет не менее 1,9 м.
п. 6.17СНиП 21-01-97*	Дверь у эвакуационного выхода на пути эвакуации открывается по направлению входа из здания.
п. 6.18*СНиП 21-01-97*	Двери не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа.
п. 6.22*СНиП 21-01-97* п.9.12*СНиП 31-01-2003	В коридорах здания имеется естественное (осуществляется через окна в двух торцах общих коридорах) и искусственное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.


п.4.3.4СП 1.13130.2009 п.6.27СНиП 21-01-97*	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее 2 м.
п.6.28*СНиП 21-01-97*	В полу на путях эвакуации из здания нет перепадов, высот менее 0,45 м и выступов, кроме порогов в дверных проемах помещений.
1.2. Системы обеспечения пожарной безопасности	
ст. 5 Федерального закона №123-ФЗ, п. 6,	На объекте защиты разработан комплекс организационно-распорядительных документов по обеспечению пожарной безопасности в помещениях здания.
ст. 52 Федерального закона №123-ФЗ, п.63 ППР в РФ, п.61	В зданиях объекта защиты смонтирована и эксплуатируется в исправном состоянии система обнаружения пожара – автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре и управление эвакуацией людей. Имеется договор на обслуживание с уполномоченной организацией.
п.5 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ	Автоматическая установка пожарной сигнализации в здании отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечивает информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей.
п. 7 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ	Автоматическая установка пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала.
п. 9 ст. 83 Федерального закона №123-ФЗ	Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.
п. 1 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ	Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре осуществляется подачей звуковых сигналов в помещениях с постоянным или временным пребыванием людей о необходимости эвакуации.
п. 4 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ	В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о


	пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми оповещателями, выше допустимого уровня шума.
п. 4 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ	Звуковые оповещатели расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивается слышимость.
п. 7 ст.84 Федерального закона №123-ФЗ	Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
п. 9 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ	Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от звуковых сигналов другого назначения.
п. 12.16, 12.47 НПБ 88-2001*	В каждом защищаемом автоматической установкой пожарной сигнализации помещении установлено не менее двух пожарных извещателей. Резерв емкости приемно-контрольных приборов АУП предусматривает не менее 10%.
п. 6 ст. 52 Федерального закона №123-ФЗ	В здании отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.
2. <u>Обеспечение противопожарной устойчивости здания</u>	
ст. 57, 58, 87 Федерального закона №123-ФЗ	В здании объекта защиты приняты: класс СО конструктивной пожарной опасности здания, класс КО пожарной опасности строительных конструкций, пределы огнестойких несущих элементов R90, наружных несущих стен R90.
п. 7.9 СНиП 21-01-97*	Огнестойкость узлов крепления строительных конструкций выполнена ниже требуемой огнестойкости самих конструкций.
3. <u>Ограничение распространения пожара</u>	
гл. 16 Федерального закона №123-ФЗ Прил. 1 СНиП 2.07.01-89*	Противопожарные расстояния между зданием объекта защиты и жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и

		строениями промышленных организаций соответствуют требованиям.
	п. 4.2 СП 4.13130.2009	Ограничение распространения пожара на объекте защиты достигается конструктивными объемно-планировочными решениями, препятствующими распространению опасных факторов пожара между помещениями, ограничением пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, наличием первичных средств пожаротушения, наличием автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.
	п. 5.1 СП 7.13130.2009	Температура теплоносителя для системы отопления и кондиционеров не более 150 °С.
	п. 5.12 СП 7.13130.2009	Расстояние (в свету) от поверхности трубопроводов, отопительных приборов до поверхности конструкций из горючих материалов составляет не менее 100 мм.
4. <u>Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания</u>		
	Правила устройства электроустановок	В помещениях используется электрооборудование со степенью защиты, соответствующее классу зон помещений.
5. <u>Обеспечение успешного тушения пожара и проведения спасательных работ</u>		
	п. 8 ст. 67 Федерального закона №123-ФЗ	Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания составляет не более 8 м.
	п. 9 ст. 67 Федерального закона №123-ФЗ	Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники имеет асфальтовое покрытие и рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
	п. 5.2 СП 8.13130.2009 п. 2.13 СНиП 2.04.02-84*	Расход воды на наружное пожаротушение (на 1 пожар) объекта защиты принят 15 л/с.
	п. 8.6 СП 8.13130.2009 п. 8.16 СНиП 2.04.02-84*	Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой части здания не менее чем от двух гидрантов. Один пожарный гидрант расположен

		не более 50 метров от объекта защиты, другой не более 400 метров. К пожарным гидрантам обеспечен свободный подъезд пожарных автомобилей по дороге с твердым покрытием. На фасадах здания имеются указатели пожарных гидрантов, на колодцах – установлены соответствующие тумбы.
	п. 8.10 СП 8.13130.2009 СНиП 2.04.02-84*	Диаметр труб наружного противопожарного водопровода составляет не менее 100 мм.
	п. 70 прил. 1,2 ППР в РФ	Помещения объекта защиты обеспечены ручными огнетушителями согласно норм положенности.
	п. 1 ст. 76 Федерального закона №123-ФЗ	Дислокация ближайшего подразделения пожарной охраны позволяет обеспечить время прибытия первого подразделения к месту вызова не позднее 15 мин. (находится в 12 км от объекта защиты).

Настоящую декларацию разработал
Директор БУ «Порецкий ЦСОН»
Минтруда Чувашии
12 февраля 2016 г.

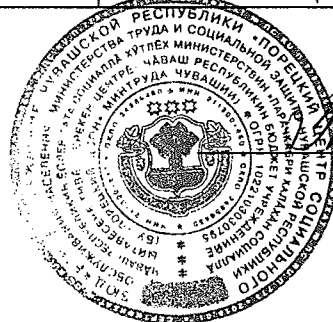

 Н.А. Захарова